

OFÍCIO 913/2025/GAB

Diamantino/MT, 11 de novembro de 2025.

À

Câmara Municipal de Diamantino

A/C Excelentíssimo Senhor Ranielli Patrick Arruda Lima

Presidente da Câmara Municipal

Assunto: Encaminhamento de resposta à indicação nº 300/2025.

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos para conhecimento e demais providências, a resposta emitida pela Secretaria Municipal de Saúde, referente à indicação nº 300/2025, de autoria dessa Casa de Leis, que trata, respectivamente, sobre:

- Indicação ao Poder Executivo para que seja instalada uma lixeira alta e apropriada para o descarte de resíduos na Unidade de Saúde da Comunidade da Bojuí, área rural deste município.

A manifestação da Secretária Municipal de Saúde, assinada pela Secretária Adélia Maria dos Santos, encontra-se anexa a este Ofício para ciência e arquivo.

Sem mais para o momento, renovo protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

FRANCISCO
FERREIRA MENDES
JUNIOR:39787435153

Assinado de forma digital por
FRANCISCO FERREIRA MENDES
JUNIOR:39787435153
Dados: 2025.11.11 14:32:08
-04'00'

FRANCISCO FERREIRA MENDES JÚNIOR

Prefeito Municipal

C.I Nº 360 /GAB/SMS/2025

Diamantino/MT, 05 de Novembro de 2025.

À
Câmara Municipal de Diamantino
Excelentíssimo Senhor Ranielli Patrick Arruda Lima,
Presidente da Câmara Municipal de Diamantino

Assunto: Resposta à Indicação N.º 300/2025 – Instalação de Lixeira Alta e e apropriada para descarte de resíduos na USF- Bojuí.

Prezado Senhor,

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Diamantino confirma o recebimento e análise da Indicação N.º 300/2025, de autoria da Vereadora Monnize Costa, a qual solicita a instalação de uma lixeira alta e apropriada para o descarte de resíduos na Unidade de Saúde da Comunidade Bojuí.

Cumprе informar que, até o momento, os resíduos comuns da Unidade de Saúde (provenientes de escritório e cozinha) estavam sendo descartados na lixeira lateral da Escola adjacente. Inicialmente, esta lixeira compartilhada era suficiente para atender a ambos os estabelecimentos.

No entanto, com o aumento da demanda e buscando a devida separação e gestão dos resíduos, a própria Unidade de Saúde de Bojuí protocolou em seu Planejamento no mês de junho a necessidade de aquisição de uma lixeira exclusiva, visto que o equipamento atual já não comporta de forma satisfatória os resíduos da Escola e da Unidade em conjunto.


Neste sentido, a SMS esclarece que a solicitação para a aquisição da nova lixeira já foi inserida no Planejamento desta Secretaria. É importante destacar que a instalação de um recipiente adequado para o descarte de resíduos na Unidade de Saúde é reconhecida como prioridade, especialmente no que concerne à saúde pública, ao saneamento e à prevenção de doenças.

Dessa forma, a solicitação será atendida, estando a aquisição do material devidamente inserida no cronograma de compras da Secretaria Municipal de Saúde para futura concretização.

A Secretaria Municipal de Saúde reitera seu compromisso com a melhoria contínua da infraestrutura e dos serviços prestados em suas unidades, buscando sempre as condições ideais para o atendimento à população de Diamantino.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

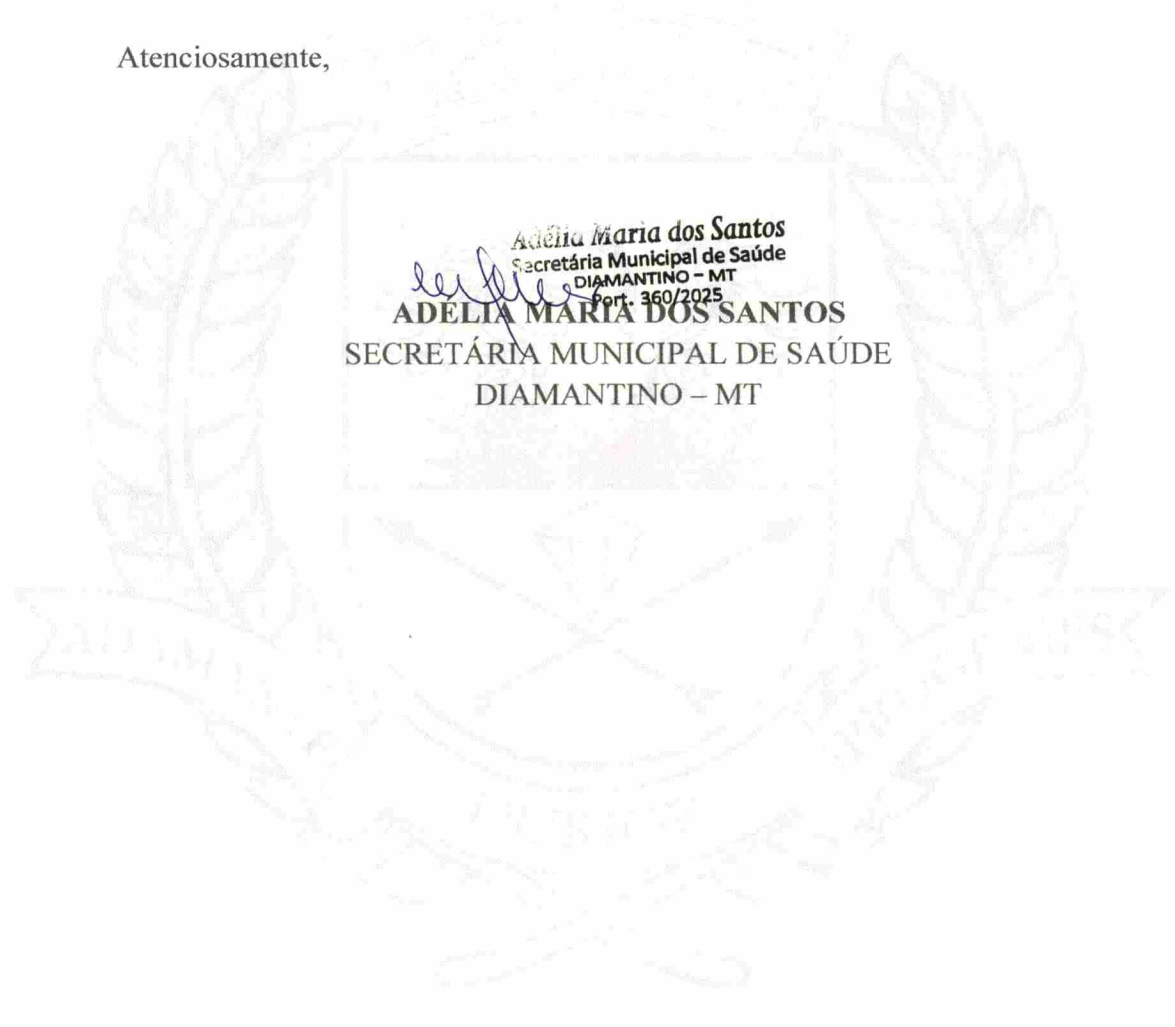

Adélia Maria dos Santos
Secretária Municipal de Saúde
DIAMANTINO - MT
Port. 360/2025
ADELIA MARIA DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIAMANTINO - MT